

Версия: 10-2024

# ПАНЕЛИ

## DALI-201-23-2K-D2-IN

## DALI-201-23-4K-D2-IN

## DALI-201-23-8K-D2-IN



- ▼ **DALI 2**
- ▼ **2, 4 и 8 кнопок**
- ▼ **Современный дизайн**
- ▼ **Легкий монтаж**

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Панель предназначена для управления исполнительными устройствами DALI.
- 1.2. Соответствует стандартам IEC 62386-101, IEC 62386-103, IEC 62386-301 и IEC 62386-332 и совместима с оборудованием DALI различных производителей.
- 1.3. Панель не управляет напрямую исполнительными устройствами (диммерам, реле и пр.). Все команды от нее обрабатываются только мастер-контроллерами с поддержкой DALI 2 (например, INTELLIGENT ARLIGHT DALI-LOGIC).
- 1.4. До 16 программируемых светодиодных индикаторов статусов.
- 1.5. Стильный и современный дизайн.
- 1.6. Монтаж в стандартную установочную коробку.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	048221	048223	048224
Модель	<b>DALI-201-23-2K-D2-IN</b>	<b>DALI-201-23-4K-D2-IN</b>	<b>DALI-201-23-8K-D2-IN</b>
Цвет корпуса	<b>Серый</b>		
Количество программируемых кнопок	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Количество программируемых LED-индикаторов	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
Напряжение питания	<b>12–22,5 В (от шины DALI)</b>		
Потребляемый ток, не более	<b>2 мА</b>		
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>		
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>0... +40 °С</b>		
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	<b>80×80×26.6 мм</b>		

### 3. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ



#### **ВНИМАНИЕ!**

**Во избежание поражения электрическим током, перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.**

- 3.1. Извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите суппорт в установочной коробке.
- 3.3. Подключите два провода шины DALI к клеммам DA.

Инструкция предназначена для артикулов: 048221, 048223, 048224. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru).

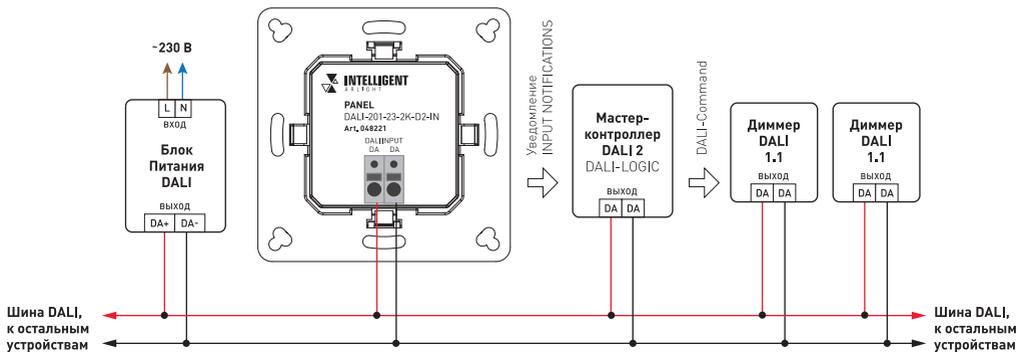


Рис. 1. Пример схемы подключения панели

**Примечание.** Панель отправляет event-сообщения (instance), информируя мастер-контроллер об изменениях с помощью так называемых input notifications. Эти сообщения воспринимаются мастер-контроллером DALI как триггер для команд, отправляемых на исполнительные устройства (диммер, реле и пр.).

- 3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения и провода нигде не замыкаются.
- 3.5. Зафиксируйте панель в суппорте.
- 3.6. Включите питание системы.
- 3.7. Произведите настройку мастер-контроллера DALI-Logic и панели:

▼ Поддерживаемые Instance Type:

Instance 1-8: Push Button (кнопка), Instance Type 1 (согласно IEC 62386-301)

▼ Поддерживаемые уведомления Input notifications

Наименование	Содержание	Примечание
Button released	00 0000 0000b	Отпускание кнопки
Button pressed	00 0000 0001b	Нажатие кнопки
Short press	00 0000 0010b	Короткое нажатие и отпускание
Double press	00 0000 0101b	Двойное нажатие
Long press start	00 0000 1001b	Длительное нажатие. Старт
Long press repeat	00 0000 1011b	Длительное нажатие. Отпускание
Long press stop	00 0000 1100b	Длительное нажатие. Стоп
Button stuck	00 0000 1111b	Долгое нажатие или фиксация в нажатом состоянии
Button free	00 0000 1110b	Отпускание кнопки после длительной фиксации

▼ Номера Instance включения/выключение индикации статусов (Feedback):

Для панели арт. 048221

Номер кнопки	Цвет индикатора			
	белый		красный	
	вкл.	выкл.	вкл.	выкл.
1 кнопка	0x1020nn	0x1120nn	0x1022nn	0x1122nn
2 кнопка	0x1021nn	0x1121nn	0x1023nn	0x1123nn

Для панели арт. 048223

Номер кнопки	Цвет индикатора			
	белый		красный	
	вкл.	выкл.	вкл.	выкл.
1 кнопка	0x1020nn	0x1120nn	0x1024nn	0x1124nn
2 кнопка	0x1021nn	0x1121nn	0x1025nn	0x1125nn
3 кнопка	0x1022nn	0x1122nn	0x1026nn	0x1126nn
4 кнопка	0x1023nn	0x1123nn	0x1027nn	0x1127nn

## Для панели арт. 048224

Номер кнопки	Цвет индикатора			
	белый		красный	
	вкл.	выкл.	вкл.	выкл.
<b>1 кнопка</b>	<b>0x1020nn</b>	<b>0x1120nn</b>	<b>0x1028nn</b>	<b>0x1128nn</b>
<b>2 кнопка</b>	<b>0x1021nn</b>	<b>0x1121nn</b>	<b>0x1029nn</b>	<b>0x1129nn</b>
<b>3 кнопка</b>	<b>0x1022nn</b>	<b>0x1122nn</b>	<b>0x102Ann</b>	<b>0x112Ann</b>
<b>4 кнопка</b>	<b>0x1023nn</b>	<b>0x1123nn</b>	<b>0x102Bnn</b>	<b>0x112Bnn</b>
<b>5 кнопка</b>	<b>0x1024nn</b>	<b>0x1124nn</b>	<b>0x102Cnn</b>	<b>0x112Cnn</b>
<b>6 кнопка</b>	<b>0x1025nn</b>	<b>0x1125nn</b>	<b>0x102Dnn</b>	<b>0x112Dnn</b>
<b>7 кнопка</b>	<b>0x1026nn</b>	<b>0x1126nn</b>	<b>0x102Enn</b>	<b>0x112Enn</b>
<b>8 кнопка</b>	<b>0x1027nn</b>	<b>0x1127nn</b>	<b>0x102Fnn</b>	<b>0x112Fnn</b>

где nn — адрес панели в формате HEX.

Определяется по формуле: (адрес на шине × 2) + 1

Например, панель с адресом 18:

18×2+1=37, что в формате HEX равно 25

- 3.8. Проверьте работу управления согласно проекту.

## 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ▼ эксплуатация только внутри помещений;
- ▼ температура окружающего воздуха от 0 до +40 °С;
- ▼ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С, без конденсации влаги;
- ▼ отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

- 4.2. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

- 4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

- 4.4. Перед включением системы убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.

- 4.5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Управление не выполняется или выполняется нестабильно	Питание панели отсутствует или не соответствует требуемому	Обеспечьте корректное питание панели
	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Короткое замыкание в проводах шины DALI	Внимательно проверьте все цепи и устраните КЗ
	Провода шины DALI слишком длинные или имеют недостаточное сечение	Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг к другу. Если система заработала, замените кабель управления
	Неправильно установлены адреса и номера групп в панели или диммерах	Проверьте установку переключателей на панели, выполните корректное программирование диммеров

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия. Не разбирайте изделие.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

- 6.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения оборудования.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Панель управления — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.  
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

## 12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара.



Более подробная информация об изделии представлена на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



ТР ТС 020/2011