

КОНВЕРТЕР SR-2833P

- ↗ Для серии SR-1009xx
- ↗ Включение, выключение
и диммирование освещения
- ↗ Питание от батареи 3 В



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Конвертер предназначен для управления одноцветной светодиодной лентой, светодиодными светильниками, мощными светодиодами и другими светодиодными источниками света.
- 1.2. К конвертеру подключается любой кнопочный выключатель без фиксации с двумя группами нормально разомкнутых контактов (приобретается отдельно). Конвертер размещается в подрозетнике, вместе с кнопочным выключателем.
- 1.3. Управление осуществляется при помощи диммеров и универсальных контроллеров серии SR-1009xx (приобретаются отдельно). Связь конвертера с диммерами — радиочастотная.
- 1.4. Выполняемые функции: включение и выключение света, регулировка яркости свечения в одной зоне.
- 1.5. Не требует подведения проводов. Питается от элемента CR2430. Срок работы от одного элемента — до 2 лет (в зависимости от интенсивности эксплуатации).
- 1.6. Имеет возможность работать совместно с пультами ДУ, панелями управления и конвертером Wi-Fi, что позволяет управлять светом с мобильных устройств на базе iOS или Android.
- 1.7. Управляет неограниченным числом диммеров в зоне приема радиосигнала.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные характеристики

Напряжение питания	3 В (элемент CR2430)
Количество зон управления	1 зона
Тип связи с диммерами	RF (радиочастотный)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... +50 °C
Габаритные размеры	40x40x11 мм

2.2. Совместимое оборудование

Модель	Входное напряжение	Выходной ток	Выходная мощность	Тип выхода
SR-1009CS	DC 12-36 В	1x8 А	1x[96-288] Вт	Источник напряжения
SR-1009FA	DC 12-36 В	4x5 А	4x[60-180] Вт	Источник напряжения
SR-1009P	DC 12-36 В	4x5 А	4x[60-180] Вт	Источник напряжения
SR-1009FAWP	DC 12-36 В	4x5 А	4x[60-180] Вт	Источник напряжения
SR-1009EA	DC 12-36 В	4x8 А	4x[96-192] Вт	Источник напряжения
SR-1009FA3	DC 12-36 В	4x350 mA	4x[4,2-12,6] Вт	Источник тока
SR-1009FA7	DC 12-36 В	4x700 mA	4x[8,4-25,2] Вт	Источник тока
SR-2818WiTR	DC 12-24 В	-	-	Конвертер Wi-Fi/RF

Примечание. Список совместимого оборудования регулярно пополняется. Дополнительную информацию и более подробные характеристики Вы можете найти на сайте arligh.ru.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание.
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- Извлеките конвертер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подключите к конвертеру кнопочный выключатель без фиксации с двумя группами нормально разомкнутых контактов (Рисунок 1а) или с одной группой нормально разомкнутых контактов (Рисунок 1б).

⚠ ВНИМАНИЕ!

Цвета проводов могут отличаться от приведенных на схеме

- Извлеките защитную пленку из отсека элемента питания CR2430. При замене элемента питания соблюдайте полярность установки — «плюс» к съемной крышке отсека.
- Установите конвертер и кнопочный выключатель в подрозетник.
- Подключите светодиодную ленту, диммеры и блок питания (см. инструкции к используемому оборудованию). Пример подключения оборудования приведен на рис. 1.
- Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- Включите питание диммеров.
- Выполните привязку конвертера и диммера:
 - коротко нажмите кнопку привязки на диммере;
 - нажмите кнопку на выключателе, подключенном к конвертеру;
 - подключенная к диммеру светодиодная лента мигнет, что будет означать успешную привязку.
- Проверьте работу управления. Функции кнопок приведены на рис. 1.
- К конвертеру можно привязать неограниченное количество диммеров. Управляться все привязанные диммеры будут одновременно. Диммеры должны находиться в радиусе действия конвертера. Для привязки других диммеров выполните операцию привязки поочередно с каждым из них.

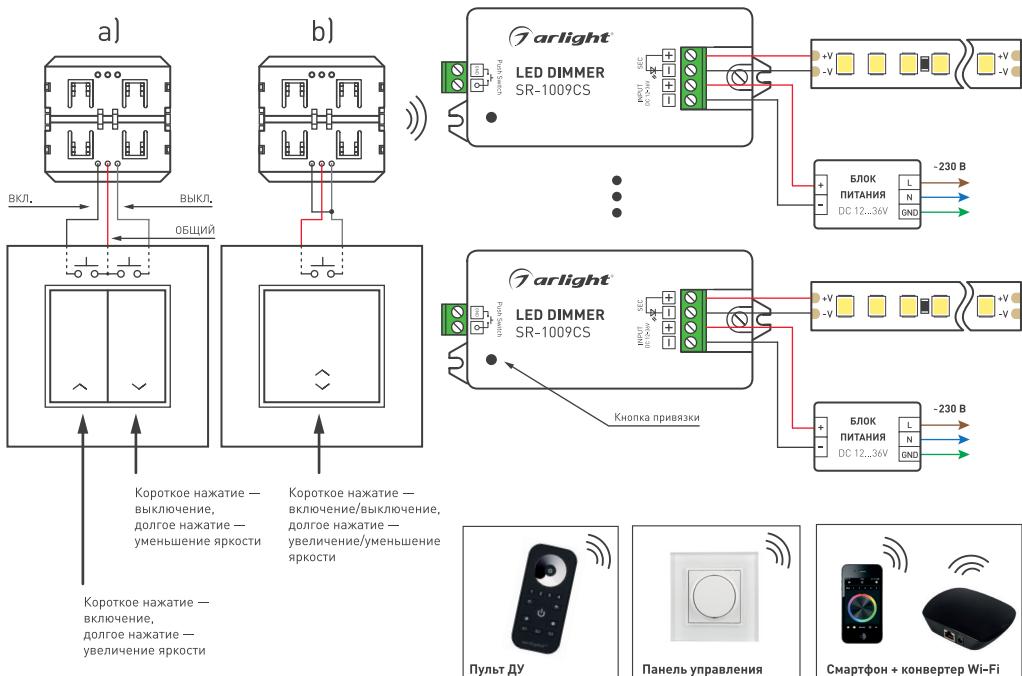


Рисунок 1. Подключение оборудования на примере диммера SR-1009CS.

- 3.11. Для очистки памяти диммера и отмены привязки всех конвертеров, пультов ДУ и панелей управления, нажмите и удерживайте кнопку привязки на диммере более 5 секунд.
- 3.12. К одному контроллеру или диммеру может быть привязано до 8 различных пультов ДУ или панелей управления.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ температура окружающего воздуха от 0 до +50 °C;
- ↗ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при установке элемента питания.

4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.4. Не размещайте панель в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла.

4.5. Перед включением системы светодиодного освещения убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

4.6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Управление с конвертера не выполняется	Конвертер не привязан к контроллеру	Выполните привязку согласно инструкции
	Разрядился элемент питания	Замените элемент питания. Соблюдайте полярность установки
	Слишком большая дистанция между конвертером и контроллером	Установите оборудование ближе друг к другу
Конвертер работает нестабильно, дистанция управления сократилась	Батарея имеет низкий уровень заряда	Замените батарею
	Неустойчивый прием сигнала из-за наличия радиопомех	Устранит источник радиопомех
	Уровень радиосигнала снижен за счет экранирования различными конструкциями	Перенесите контроллер, используемый совместно с конвертером, в место с лучшим приемом радиосигнала

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.

- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Конвертер — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы [эксплуатации] изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготавльщик/Manufacturer: «Санрайз Холдингз ГК Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.



12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

МП

Продавец: _____

Потребитель: _____

Более подробная информация представлена на сайте arlight.ru



ТР ТС 020/2011

Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

